



Systematiskt brandskyddsarbete, underlag till checklista för kvartalskontroll Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborg

Instruktion för detta dokument

Detta dokument är ett underlag att använda som en hjälp för bedömning av de brandtekniska installationerna som ska kontrolleras i samband med kvartalskontroll.

För att utföra en kvartalskontroll krävs att en checklista finns att utgå ifrån vilken ska vara anpassad för den egna verksamheten. En rekommendation är att använda det antal checklistor som är lämpligt att utgå ifrån beroende av storlek och uppbyggnad av verksamhet. Exempelvis en checklista per avdelning, våning eller byggnadsdel. Checklistan ska anpassas med kontrollpunkter som är aktuella för den del av verksamheten som ska kontrolleras.

De delar av detta underlag som inte är aktuellt för verksamheten bör tas bort.

Handbrandsläckare – information

Kontroll

Handsläckaren kontrolleras årligen av en brandredskapsfirma. Kontroll av handbrandsläckare ska även ingå i kvartalskontrollerna.

Ansvar

I Fastighetsförvaltningens lokaler ansvarar Fastighetsförvaltningen för att åtgärda fel på släckaren. Vid andra fastighetsägare ska det framgå i avtalet vem som ansvarar för släckarna.

Placering

Oavsett vilken verksamhet som bedrivs ska det alltid finnas tillgång till handbrandsläckare. En grundregel är att man inte ska behöva gå mer än 25 meter för att nå en handbrandsläckare. Vidare bör handbrandsläckarna vara placerade nära en utgång så att man alltid har en reträttväg nära till hands. Man ska med andra ord aldrig behöva gå inåt i en byggnad för att hämta en släckare. Handbrandsläckare bör även finnas i anslutning till särskilda brandrisker, exempelvis kök och rökplatser.

Typ av släckmedel

Ni ska egentligen inte behöva fundera på om det är rätt och tillräckligt med släckare som sitter monterade, detta borde någon redan ha tänkt på. Pulver är en lämplig typ eftersom den fungerar på bränder i många olika material, även elapparater. Skumsläckare bör vara godkända för släckning på elbrand.

Övning

All personal ska genomgå praktisk släckövning minst en gång vart fjärde år. Det är brukligt att detta ingår i grundläggande brandskyddsutbildningar. All personal ska ha en god uppfattning om var handbrandsläckarna är placerade så att de inte behöver leta efter dem när de behövs.

Åverkan

Finns problem med att brukare inte kan låta bli släckaren, kan man prova med att sätta släckaren i avsett skåp. En sista utväg är att släckaren hålls inlåst, och i så fall måste all personal kunna komma in i det låsta utrymmet. Detta ska samrådas med räddningstjänsten eftersom en släckare normalt ska vara lätt tillgänglig.

Handbrandsläckare – kontroll

				
▪ Hänger uppsatt ▪ Inte blockerad ▪ Lätt att hänga av	▪ Flagga sitter uppe väl synlig	▪ Säkring isatt ▪ Plomb hel	▪ Manometer på grönt	▪ Kontroll utförd det senaste året

Brandfilt – information

Kontroll

Brandfilt kontrolleras i kvartalskontrollen. Ingen särskilt kontroll behöver utföras av brandredskapsfirma. En gång om året bör filten tas ut för kontroll att den är oskadad och inte spröd.

Ansvar

Verksamheten ansvarar för inköp, installation, kontroll och åtgärd av fel.

Användning

Brandfilt är lämplig för att släcka mindre bränder, exempelvis på spis eller i kläder.

Placering

Brandfiltarna blir lätta att hitta om de systematiskt alltid placeras i direkt anslutning till handbrandsläckarna. Det bör finnas brandfilt i kök och på rökplatser. Brandfiltarna ska vara monterade synligt och vara lätta att nå.

Brandfilten ska vara stadigt fastsatt på en vägg eller annan lodrät yta. Det får inte finnas någon risk för att hela paketet lossnar från väggen när filten ska dras ut.

Utbyte

En brandfilt ska ersättas med en ny om den har använts, har skador eller känns spröd.

Övning

All personal ska genomgå praktisk släckövning minst en gång vart fjärde år. Det är brukligt att detta ingår i grundläggande brandskyddsutbildningar.

All personal ska ha en god uppfattning om var brandfiltarna är placerade så att de inte behöver leta efter dem. Placering av släckutrusning bör ingå som punkt i årlig utrymningsövning.

Brandfilt – kontroll

			
▪ Sitter stadigt fast i väggen	▪ Inte blockerad	▪ Brandfilt behöver inte kontrolleras av brandredskapsfirma	▪ Årlig kontroll att den inte är spröd eller trasig

Inomhusbrandpost – information

Kontroll

Inomhusbrandposter kontrolleras årligen av en brandredskapsfirma. Kontroll av inomhusbrandpost ska även ingå i kvartalskontrollerna.

Ansvar

I Fastighetsförvaltningens lokaler ansvarar Fastighetsförvaltningen för att åtgärda fel på inomhusbrandpost. Vid andra fastighetsägare ska det framgå i avtalet vem som ansvarar för inomhusbrandposterna.

Placering

En inomhusbrandpost får ersätta en handbrandsläckare. En grundregel är då att man inte ska behöva gå mer än 25 meter för att nå en handbrandsläckare eller en inomhusbrandpost under förutsättningar att inomhusbrandpostens slang är tillräckligt lång. Dit inomhusbrandslangarna inte når, får det vara maximalt 25 meter till närmsta handbrandsläckare.

Övning

All personal ska genomgå praktisk övning minst en gång vart fjärde år eller inom ett halvår efter påbörjad tjänst. Detta ingår normalt inte i brandskyddsutbildningar. Övning kan istället utföras på den egna verksamheten genom att personal får dra ut slangens utomhus och spruta vatten. All personal ska genomföra övningen.

All personal ska ha en god uppfattning om var inomhusbrandposterna är placerade så att de inte behöver leta efter dem när de behövs.

Inomhusbrandpost – kontroll

				
▪ Inte blockerad	▪ Flagga sitter uppe väl synlig	▪ Luckan är olåst och lätt att öppna ▪ Inga extraspärrar	▪ Inget läckage eller synliga skador ▪ Inga sprickor i slang	▪ Kontroll utförd det senaste året av brandredskapsfirma

Vägledande markering – information

För all det ska vara lätt att hitta till utrymningsvägarna, även för de personer som inte är bekanta med lokalerna, ska det finnas vägledande markering. Dessa ska utgöras av utrymningsskyltar med belysning och nödströmsförsörjning som vanligast består av ett inbyggt batteri.

Efterlysande skyltar är normalt inte godkänt men kan finnas monterade som komplettering till skyltarna med belysning.

Skyltarna ska alltid lysa. Det är alltså inte tillåtet att de tänds först vid strömavbrott.

Många skyltar har inbyggd automatiskt felkontroll. Om något inte står rätt till, tänds någon form av felindikering. Hur denna ser ut beror på fabrikat, men kan utgöras av en röd lampa eller en blinkande gul eller röd lampa. Vid felindikering behöver en tekniker titta på skylten. Om Fastighetsförvaltningen ansvarar för byggnaden, anmäls felet till deras felanmälan.

Vissa skyltar har en manuell testfunktion. När knappen trycks in ska lampan fortsätta att lysa.

Utrymningsskyltarna ska funktionsprovas en gång om året genom att strömmen till skyltarna bryts. Skyltarna ska lysa med oförändrad styrka under minst 1 timme. Om Fastighetsförvaltningen ansvarar för byggnaden, är det de som ombesörjer ett årligt prov. Om någon annan är fastighetsägare, ska det framgå i ansvarsfördelningen vem som ansvarar för årligt prov.

Vägledande markering – kontroll

 ▪ Skylt lyser ▪ Inte skymd bakom gardin eller annat	 ▪ Ingen felindikering	 ▪ Lyser fortfarande när man trycker på testknapp	 ▪ Efterlysande skylt finns på sin plats ▪ Inte skymd bakom gardin eller annat
--	---	--	---

Branddörr - information

En dörr i brandcellsgräns, branddörr, uppfyller sin funktion vid brand enbart om den är ordentligt stängd. Det är därför viktigt den brandtekniska funktionen fungerar som den ska. Vanliga brister är att dörren ställs upp med kil eller att dörren eller dörrstängaren är feljusterad så att dörren inte stänger ordentligt. En brand skapar ett övertryck, och om dörren inte är ordentligt stängd kan dörren tryckas upp med rök- och brandspridning som följd. En branddörr ska inte vara möjlig att öppna utan att handtaget trycks ner. Undantag från detta är dörrar med dörrautomatik (motoröppning). I dessa sitter tillhållningen i dörrautomatiken.

Branddörrar finns vanligtvis till lägenheter/boenderum, mot korridorer och till trapphus. På dörrens bakstycke finns det ett märke som visar vilken klass dörren har, exempelvis A60, EI 30 eller E 15. Klassen behöver ni egentligen inte bry er om eftersom det borde vara rätt från början, men det kan vara bra att veta om ni är osäkra på om det är en branddörr eller inte.

Branddörrar ska normalt vara försedda med dörrstängare. Om dörren ska stå öppen ska en magnethållare monteras som släpper dörren vid brandlarm. Alternativt monteras en dörrstängare typ "free swing" som är en dörrstängare där fjädern inte aktiveras förrän brandlarmet löser ut.

Ofta är branddörrar också en utrymningsväg. Dessa dörrar ska i så fall kontrolleras både som branddörr och som utrymningsväg.

I boenden som är försedda med heltäckande sprinkler, behöver dörrar till boenderummen normalt inte vara försedda med dörrstängare.


En dörrstängare typ "free swing" testas ni genom att först ställa dörren så att öppningen blir 1-2 dm. Ställ därefter knappen på 0 eller tryck på dörrstängningsknappen. Känn om dörren stängts och gått lås, dörren ska inte vara möjlig att dra/trycka upp utan att handtaget först trycks ner. Återställ dörren genom att först sätta knappen på 1, öppna därefter dörren så mycket som det går.

En dörr med vanlig dörrstängare testas genom att den öppnas 1-2 dm och släpps. Den ska då stänga helt och gå i lås. Dörr som står uppställd på magnet testas med testknappen. Öppna därefter dörren 1-2 dm, släpp den och kontrollera om den går i lås.

Pardörrar där bägge dörrbladen är öppningsbara ska vara försedda med dörrkoordinator och automatisk kantregel eller panikregel. Dörrkoordinatoren ser till att dörrarna stängs i rätt ordning. Kantregeln ser till att dörrarna inte kan tryckas upp efter att de stängts. Koordinatoren provas genom att kontrollera att dörrarna stängs i rätt ordning, det passiva dörrbladet (det utan handtag) ska stängas först. Prova gärna att utmana dörren genom att hindra det passiva dörrbladet innan det stängs helt. Det aktiva dörrbladet (det med handtag) borde då inte gå igen. En automatisk kantregel testas genom att pardörren inte ska vara möjlig att trycka upp utan att handtag trycks ner.

När en branddörr är stängd ska det inte finnas några glipor mellan dörrblad och dörrkarm. En glipa kan innebära att dörren är sned och otät och kan behöva en justering.

Branddörr - kontroll

				
▪ Inga kilar eller liknande	▪ Fritt i dörrens rörelseområde	▪ Dörren stänger helt från 1-2 dm	▪ Dörren är tät när den är stängd	▪ Alla delar är hela och skruvar är åtdragna

Observera att en dörr både kan vara branddörr och utrymningsväg.

Dörr till och i utrymningsväg – information

Allmänt

Oavsett var man befinner sig ska det alltid finnas tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Med oberoende menas att en brand inte får kunna blockera bägge utrymningsvägarna samtidigt.

Utrymningsvägar ska utgöras av dörrar som till slut leder ut till säker plats utomhus.

En utrymningsväg ska alltid vara öppningsbar utan nyckel, nyckelbricka, kort, kod eller verktyg. Tänk på att anhöriga, hantverkare och andra besökare som inte känner till lokalerna ska kunna utrymma utan personalens medverkan. Det räcker inte heller med att en utrymningsväg låses upp först vid brandlarm, eftersom en utrymning kan bli aktuell även om larmet inte löst ut.

Nödöppningsfunktion får utgöras av vred, trycke (handtag) eller nödöppningsknapp. Vred får inte användas i utrymningsväg för fler än 50 personer. Om dörren har ett vred, måste den även ha ett handtag eftersom dörren annars kan bli svår att öppna.

För att förhindra oönskad utpassering, kan nödtrycke förses med plomb och vred kan förses med nödkåpa. Det är ytterst viktigt att endast godkända plomber och kåpor används. En avbruten kåpa får aldrig tejpas eller limmas fast. En utrymningsväg får inte heller förses med skjutreglar, karbinhakar etcetera.


Vid kvartalskontrollen ska dörren alltid öppnas. Om vred är försedd med kåpa eller plomb kan det vara ett alternativ att öppna dörren med nyckel från andra hållet.



Undantag

- I kontor och i personalutrymmen kan en av utrymningsvägarna i vissa fall utgöras av fönster. Om avståndet till marken är mer än 2 meter, ska det finnas steg eller trappa.
- I mindre marklägenheter räcker det med en enda väg ut
- I särskilda skäl får utrymningsvägar vara låsta och enbart öppningsbara med nyckel eller försedda med särskild spärr. Detta gäller i fall där en rymning medför stor risk för den enskilde brukaren. Låsta utrymningsvägar ställer stora krav på teknik och organisation, varför detta undantag alltid ska samrådas med räddningstjänsten.

Dörr till och i utrymningsväg – kontroll

				
▪ Fritt runt dörren på in- och utsida	▪ Inte trög ▪ Kan öppnas utan nyckel, kod etc.	▪ Endast godkända kåpor och plomber	▪ Inga extraspärrar	▪ Alla delar är hela och skruvar är åtdragna. ▪ Lätt att manövrera

Observera att en dörr både kan vara utrymningsväg och branddörr.

Utrymning utifrån – information

På vissa boenden utgör lägenheternas altan- eller balkongdörr den alternativa utrymningsvägen. I dessa fall ska personalen kunna dörrarna utifrån för att hjälpa brukaren ut. Detta måste framgå i den skriftliga utrymningsrutinen och vara känd av all personal.

Den här utformningen tillämpas exempelvis när den vanliga ingången till lägenheten mynnar till annat utrymme än en korridor i en egen brandcell. Det borde framgå i brandskyddsdokumentationen om utrymningen är tänkt att kunna ske på det här sättet.

För att kunna öppna dörrarna från utsidan behövs en nyckel. Denna nyckel ska förvaras på ett ställe så att all personal kan nå dem eller på en nyckelknippa som "är i tjänst" på boendet. Nyckeln får inte förvaras på en plats som kan bli oåtkomlig vid en brand i anslutning till lägenheterna.

Dörrarna som ska vara möjliga att öppna utifrån får inte vara försedda med dörrstopp eller spärr på insidan.

Det ska vara fritt på både insida och utsida runt dörren. Från utsidan ska dörren vara lätt att nå utan att staket, utemöbler eller inhägnader utgör hinder.

För att säkerställa att låset inte kärvar, ska det funktionsprovas i kvartalskontrollen. Vid behov smörjs låset enligt tillverkarens (eller sakkunnigs) anvisning.

Utrymning utifrån – kontroll

				
▪ Tjänstgörande personal har tillgång till nyckel	▪ Lätt att från utsidan ta sig fram till ytterdörr	▪ Lätt att från utsidan låsa upp och öppna dörrar	▪ Skriftlig instruktion finns	▪ Utrymningsstrategin är känd hos all personal

Spisar, kaffekokare m.m. – information

Spisar är en vanlig källa till brand, brandtillbud och onödiga larm. Vanligtvis beror det på att spisen glöms bort med en torrkokning som följd. En annan orsak är att spisen används som avlastningsyta vilket i sin tur får konsekvenser om en spisplatta slås på. Det får inte heller förvaras brännbara föremål i ugnen.

Det händer att brandlarm orsakas av brödrost eller mikrovågsugn. I flera av dessa fall har användaren ställt in för lång tid eller inte övervakat tillagningen. Detta skulle kunna ge upphov till en brand, men den vanligaste konsekvensen blir ett utlöst utrymningslarm och en onödig utryckning. Ett utlöst larm och en eventuell utrymning blir en stressfaktor för personal och brukare och en utrymning kan medföra andra risker, exempelvis fallolyckor.

Det är lämpligt att den som lagar mat, använder mikrovågsugn, brödrost, grill eller annan tillagningsutrustning, stannar kvar under hela tillagningen. Det är också lämpligt att ha som rutin att alltid stänga av påslagen utrustning om man måste lämna platsen. Förutom brandrisken finns det även risk för att tillagningen orsakar onödiga larm. Detta kan exempelvis hända om brödrosten är olämpligt placerad. Även om det inte syns någon rök från brödrosten kan det vara tillräckligt för att starta larmet. Placera därför brödrost, brödgrill och liknande så att osen kan tas upp av köksfläkten.

Det bör göras en bedömning hur tillgänglig köksutrustningen ska vara för brukarna och hur detta ska följas upp. Spisar som är tillgänglig för alla bör förses med nyckelströmbrytare. Spisar som inte används bör kopplas ur.

Spisar i lägenheter som inte är urkopplade bör förses med spisvakt. En spisvakt känner om det blir för varmt på spisen och bryter då strömmen till plattorna.

Föremål får inte ställas på spisen eller i direkt anslutning till spis så att de riskerar att falla ner på spisplattorna.

Kaffekokare kopplas till uttag med timer om inte sådan finns inbyggd. Kaffeautomat behöver inte kopplas till timer.

Vid kontroll i lägenheter bör kontroll omfatta att det inte finns tecken på tillbud, exempelvis brännmärken vid spis, smält plast på spisen eller brännmärken på exempelvis husgeråd.

Spisar, kaffekokare m.m. – kontroll

 ▪ Inga föremål på och invid spis eller i ugn	 ▪ Kaffekokare etc koppade till timer	 ▪ Brödrost etc lämpligt placerade	 ▪ Rutiner och regler finns och följs	 ▪ Inga tecken på tillbud
---	---	--	--	---


Elektriska värmefiltar – information

Elektriska värmefiltar kan orsaka brand. Riskerna ökar med ökad ålder på filten. Om en filt ger ojämn värme är det ett tecken på att värmeslingorna har hamnat fel, vilket kan orsaka en brand. En sådan filt bör därför kasseras omgående. En filt kan också börja brinna om den hanterats oömt, vikts eller blivit utsatt för väta. En filt bör kasseras om den är äldre än 10 år.

Det är inte att rekommendera att filten används av sovande personer, eller personer som inte kan rädda sig själv.

Det är lämpligt att det finns en rutin vid inflyttning att kontrollera om den nya brukaren äger en filt. Vidare för brukaren och dess anhöriga informeras om riskerna och att filten bör bytas ut till en ny om den är gammal eller kan ha skador.

Elektriska värmefiltar – kontroll

 TILLVERKAD 2017-10 ▪ Inte äldre än 10 år ▪ CE-märkt	 ▪ Inga skador ▪ Inte utsatt för väta	 ▪ Luktar inte vid användning	 ▪ Används på ett säkert sätt enligt tillverkarens anvisningar
--	---	---	---

Elinstallationer – information

Elfel är en vanlig brandsak. Brand eller olycka kan förebyggas genom regelbunden kontroll av att elektriska utrustningar och armaturer inte är skadade, slitna och att sladdar inte riskerar att överbelastas om för många prylar kopplas till grenuttag.

Brukarna kan ha haft med sig lampor, radioapparater etcetera som kan vara gamla och kanske slitna eller trasiga. Nätanslutna föremål bör därför kontrolleras att de är fria från skador. Var särskild uppmärksam på gamla TV-apparater, lampor och värmefiltar.

Telefonladdare som är inköpta på lågprishandel i fysiska butiker eller nätbutiker kan många gånger vara direkt farliga. Produkter ska alltid vara CE-märkta. Ej CE-märkta produkter bör kasseras.

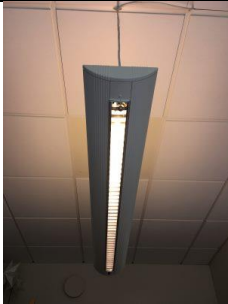

Observera att det finns en annan märkning, "China Export", som är slående lik CE-märkningen. Men denna märkning har inte alls har med kvalitet och säkerhet att göra. Rätt CE-märkning ska se ut som på bild med rätt avstånd mellan bokstäverna.

Laddning bör ske på ett hårt underlag, exempelvis på en diskbänk eller trämöbel utan duk eller stoppning.

Litiumbatterier finns i exempelvis uppladdningsbara verktyg, elcyklar, elrullstolar och andra energikrävande elektriska apparater. Litiumbatterier kan överhettas och börja brinna intensivt. Därför ska laddning ske på lämplig plats och inte i ett rum där någon sover. Laddning får inte heller ske i trapphus eller korridorer utanför lägenheter. Vid brand i litiumbatterier bildas ämnet vätefluorid som är mycket giftiga att andas in eller få på kroppen.

Ibland finns eluttagen inte där de behövs, varför en förlängningssladd används. En förlängningssladd utsätts lätt för slitage och ryck. En förlängningskabel får inte användas som fast installation och får inte sättas upp med klammer eller liknande. Man ska även se upp med att koppla grenuttag i grenuttag eftersom man då riskerar överbelastning. Vid mer eller mindre permanent bruk av förlängningssladd bör istället installation av nytt fast uttag övervägas.

Elinstallationer – kontroll

				
▪ Kablar och uttag hela och inte lösa	▪ Inga blinkande lysrör ▪ Inga heta lampor nära brännbar yta	▪ Laddare och övrigt CE-märkta ▪ Laddning på lämplig plats	▪ Ingen överlast ▪ Inte skarvsladd som fast installation	▪ Elektriska apparater lämplig att använda

Handsprit, desinfektionssprit etcetera – information

Dessa ämnen är mycket lättantändliga. Om vätska spills ut kan explosiv atmosfär bildas.

Handsprit får i rimliga mängder finnas framme vid entréer, toaletter, korridorer etcetera för vardagligt bruk. I övrigt ska spriten förvaras inlåst i ventilerat utrymme.

Det finns en särskilt anvisning framtagen för hur handsprit mm ska hanteras inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Nedan sammanfattas hur handsprit mm ska förvaras beroende på mängd

Definition på lätt antändbart material är sådant som man kan tända eld på med en (1) tändsticka, exempelvis toalettpapper, tidningar, kartong, servetter och plastförpackningar. Undantag är den kartong som behållarna är förpackade i.

Mängderna som avses är den största mängd som kan finnas på lager. Observera att reglerna gäller även vid tillfälliga större mängder, exempelvis vid pandemier.

Generellt bör brutna förpackningar inte förvaras på förvaringsplatsen.

Upp till 10 liter

får förvaras i ett förråd eller annat utrymme där även lätt antändbart material förvaras. Lätt antändbart ska dock inte förvaras på samma eller underliggande hyllplan.

Mer än 10 liter, upp till 50 liter

får förvaras i samma rum som lätt antändbart material om vätskan är placerad i eget skåp av trä eller plåt. I skåpet får inget lätt antändbart material förvaras. Lätt antändbart material får inte förvaras närmre än 1 meter från skåpet.

Alternativ: Samma mängd får förvaras på egen hylla i ett rum där inget lättantändbart material förvaras.

Mer än 50 liter

får förvaras i samma rum som lätt antändbart material om vätskan är placerad i ett brandisolerat skåp. Inget brännbart får förvaras i skåpet. Lätt antändbart material får inte förvaras närmre än 1 meter från skåpet.

Alternativ:

-Samma mängd får förvaras på eget hyllplan i ett förråd utan lättantändligt material. Förrådet måste vara en egen brandcell.

-I ett plåtskåp i ett rum där inget eller endast små mängder lättantändbart material finns, ex. sköljrum.

Om mängden är mer än 100 liter

ska det finnas skydd mot läckage från förvaringsplatsen. Skyddet kan bestå av invallning eller uppsamlingskärl, vilken ska rymma minst 10 % av den förvarade mängden.

Om den sammanlagda mängden i hela byggnaden är mer än 500 liter

krävs tillstånd från räddningstjänsten. Observera att det är den sammanlagda mängden även om det finns flera verksamheter som är organisatoriskt skilda från varandra. Om det exempelvis finns en daglig verksamhet, ett hemtjänstkontor och ett vårdboende i samma byggnad, och alla är del av Helsingborgs stad, ska alla tre verksamheters mängder räknas samman.

Handsprit, desinfektionssprit etcetera – kontroll

			
▪ Upp till 10 liter förvaras avskilt från lätt antändbart material	▪ 10-50 liter i eget skåp av trä eller metall	▪ Mer än 50 liter i brandklassat skåp eller i egen brandcell	▪ Uppdaterad Anvisning finns på www.rsnv.se

Utemiljö – kontroll

				
▪ Öppen container minst 6 meter från byggnad	▪ Stängd och låst container minst 4 meter från byggnad	▪ Sopkärl minst 4 meter från byggnad ▪ Sopkärl ej flyttbara	▪ Papperskorg minst 2 meter från fönster eller brännbar fasad	▪ Inget annat brännbart nära byggnad

Syrgasflaskor och syrgaskoncentrator – instruktion

Om en brukare har syrgasflaskor hemma rekommenderar vi att standardiserad varningsskylt sätts under handtaget på ytterdörrens insida, cirka 50 cm över golv. Används en syrgaskoncentrator behövs varningsskylt endast om koncentratorn innehåller syrgasflaskor. Inne i lägenheten kan varningsskylt sättas på utsidan av dörren till det rum där syrgasflaskor finns. Utrymmen med reservflaskor och tomflaskor ska också förse med varningsskylt.

Vid användning av syrgas eller koncentrator kommer syrgaskoncentrationen i lägenheten att öka vilket kan leda till förhöjd brandrisk och häftigare brandförlopp. Det är därför viktigt att de anvisningar som kommer från sjukvården eller leverantören efterlevs. Bland annat tillåts inte rökning eller levande ljus i samma rum som syrgasen eller koncentratorn.



Syrgasflaskor och syrgaskoncentrator – kontroll

 Syrgas	 INSTRUKTIONER FÖR INGEN inogen	 Ingen rökning eller levande ljus efterlevs	 APPROVED	 Reservflaskor på rätt ställe
▪ Varningsskylt på insida av lägenhetsdörr	▪ Instruktion från sjukvård eller leverantör finns och följs	▪ Ingen rökning eller levande ljus efterlevs	▪ Utrustningen är fri från synliga skador	▪ Reservflaskor på rätt ställe

Trapphus och korridorer – information

Det ska alltid finnas tillgång till två utrymningsvägar oavsett var man befinner sig i byggnaden. Från många lägenheter finns det bara en väg ut och det är till korridoren utanför. Från korridoren finns det sedan två vägar ut, ofta till trapphus i vardera änden.

Korridoren är därför viktig ur brandskyddssynpunkt eftersom en brand i korridoren medför att de som bor i lägenheterna blir instängda. Av den anledningen får det inte finnas lätt antändbara material i korridoren, exempelvis stoppade möbler. Möbler av trä anses inte vara lätt antändbart och får därför finnas i korridoren. Om boendet har heltäckande sprinkler kan även stoppade möbler accepteras i korridorer, men bör ändå undvikas eftersom rökutvecklingen kan bli kraftig.

Man ska inte heller möblera i en korridor på den sida där det finns en ledare, den är ju till för att hjälpa de brukarna att ta sig fram.

I trapphus får ingen möblering förekomma, dels för brandrisken och dels för att de kan utgöra ett hinder för utrymmande. De kan också bli ett hinder för räddningstjänsten och ambulansen som behöver rörelseutrymme vid en brand eller olycka.

Inte heller är det lämpligt med uppställning av rullatorer, cyklar, permobiler i korridorer eller trapphus. De bör placeras i nisch eller annat avsett utrymme som medför att de inte utgör ett hinder.

Trapphus och korridorer – kontroll

			
▪ Fria gångstråk ▪ Ledstång fri	▪ Inget lätt antändbart i trapphus och korridorer	▪ Inga möbler eller föremål som kan utgöra hinder i trapphus	▪ Inget som står på laddning i trapphus eller korridor

Larmanläggning – information

I alla former av vårdboenden finns krav på ett utrymningslarm som kan aktiveras manuellt med larmtryckknapp och automatiskt av ett brandlarm.

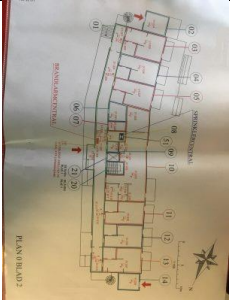
En larmanläggning ska kontrolleras regelbundet av en larmfirma. Ni ska inom er SBA kontrollera att dessa kontroller genomförs. I kontrolljournalen ska larmfirman anteckna var gång de gör en kvartalskontroll. Om ni inte har tillgång till kontrolljournalen kan kontrollen bestå av att ni haft kontakt med larmfirman i samband med att de varit på objektet.

På larmtryckknappar ska det finnas text "Brandlarm". Om larmet inte är kopplat till SOS / räddningstjänsten ska det finnas en tillägsskylt med texten "Aktiverar utrymningslarm. Vid brand ring 112".

Det ska vara enkelt för personalen att tolka larminformationen så att det inte finns några tveksamheter om i vilket rum larmet löst ut. Vid behov ska det finnas tillgång till en larmritning eller en förteckning som talar om detta. Detta är inte minst viktigt om larmet enbart presenterar sektionsnummer. Larmritning eller förteckning bör sitta vid brandlarmscentralen.

Det ska finnas en framtagen rutin för hur personalen ska agera vid larm, "Larmorganisation".

Larmanläggning – kontroll

			
▪ Städat framför centralapparatur	▪ Larmtryckknapp är lätt att öppna ▪ Förklarande text finns	▪ Kontrolljournal ifylld kvartalsprov och ev. månadsprov	▪ Orienteringsritning eller beskrivning finns tillgänglig och är lätta att tyda

Nödstopp ventilation / miljöbrytare – information

Vissa byggnader har en knapp för nödstopp av ventilationen. Denna är vanligtvis placerad i entrén och finns i huvudsak i byggnader som har nära till järnväg eller större väg.

Med nödstoppen kan personalen stoppa ventilationen om det inträffar en brand eller ett utsläpp i närheten och farliga gaser eller brandrök kan sugas in i byggnaden via ventilationen. Ventilationen ska även stängas om räddningstjänsten meddelar att man ska "gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation" i ert område.

Nödstoppen är grön och på eller intill den ska det finnas en skylt "Nödstopp ventilation" eller "Miljöbrytare". Ofta är tryckknappen skyddad med ett glas som måste krossas innan knappen kan tryckas in.

Vanligtvis måste fastighetsskötaren kallas ut för att återstarta ventilationen.

Observera att ventilationen aldrig får stoppas om det brinner i er egen byggnad.

Rutin

All personal ska känna till nödstoppens funktion, var den finns och när den ska användas.

Det ska också framgå i rutinen hur man går tillväga för att återställa ventilationen, vilket troligtvis endast kan göras av fastighetsskötare.

Nödstopp ventilation / miljöbrytare – kontroll

		
▪ Knapp synlig ▪ Har märkning och/eller skylt	▪ Skyddsglas helt ▪ Lucka lätt att öppna	▪ Personal känner till var knappen finns och när den ska användas